






PWP KATOWICE Sp. z o.o.
Katowicka 60
41-400 Mysłowice
NIP 954-24-45-163

tel. 32 209 01 88
fax. 32 201 88 16
biuro@pwpkatowice.pl
www.pwpkatowice.pl

Urządzenie	Sito bębnowe
Opis projektu	
Numer seryjny	PWP-06A
Zasilanie	3x400V AC 50Hz
Napięcie sterowania	24 V DC
Miejsce instalacji	Oczyszczalnia Ścieków w Żydomicach
Utworzono	2013-03-21
Zmieniono	2013-08-09
Ilość stron 15	



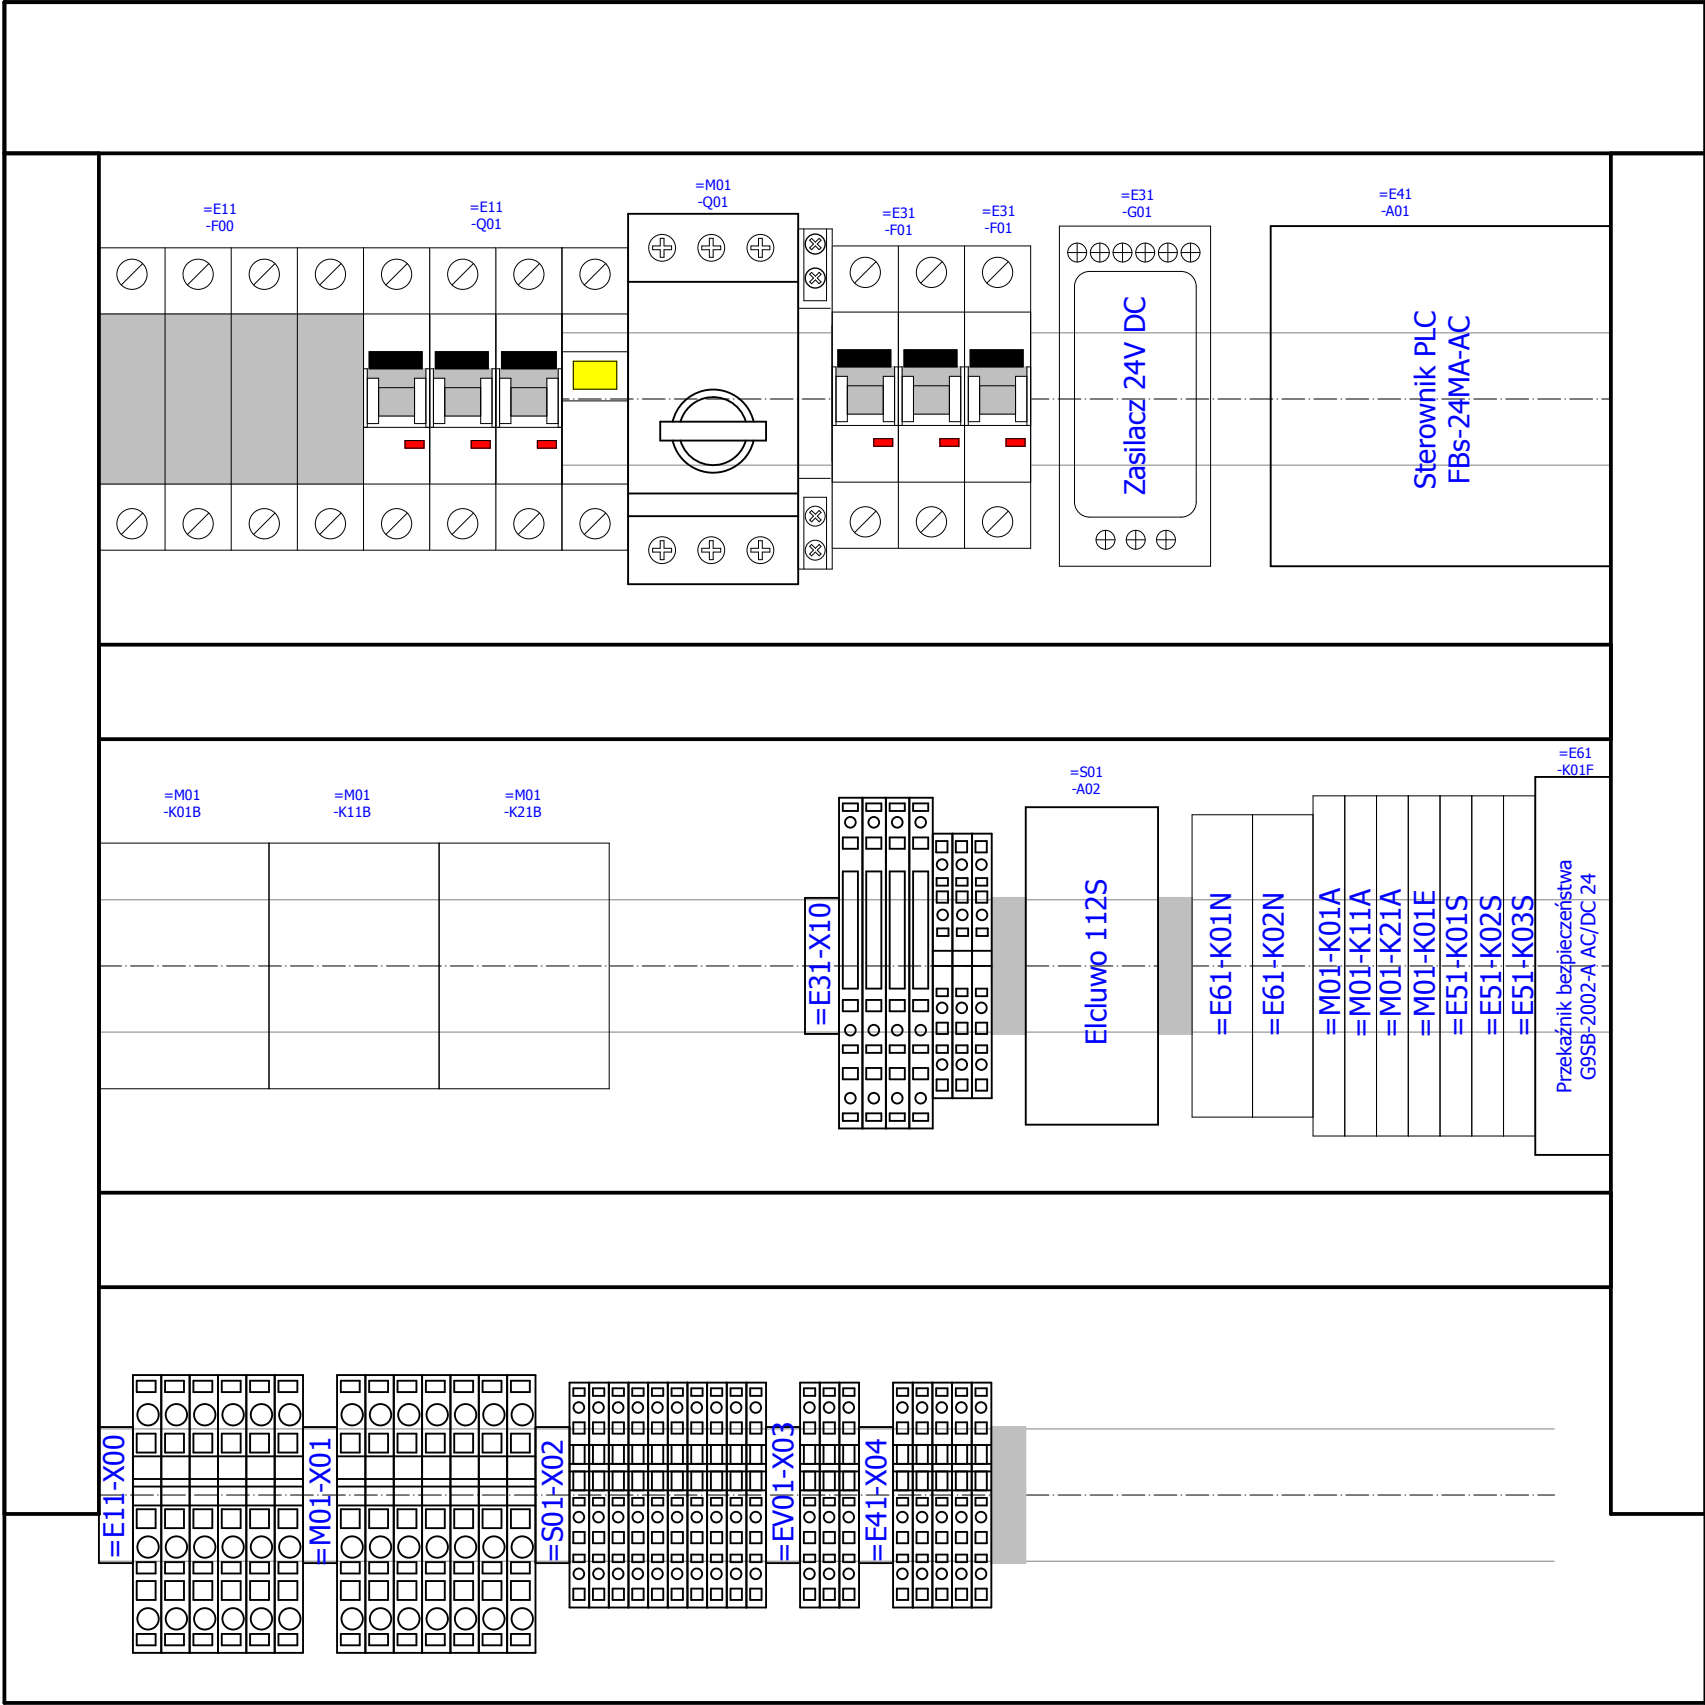

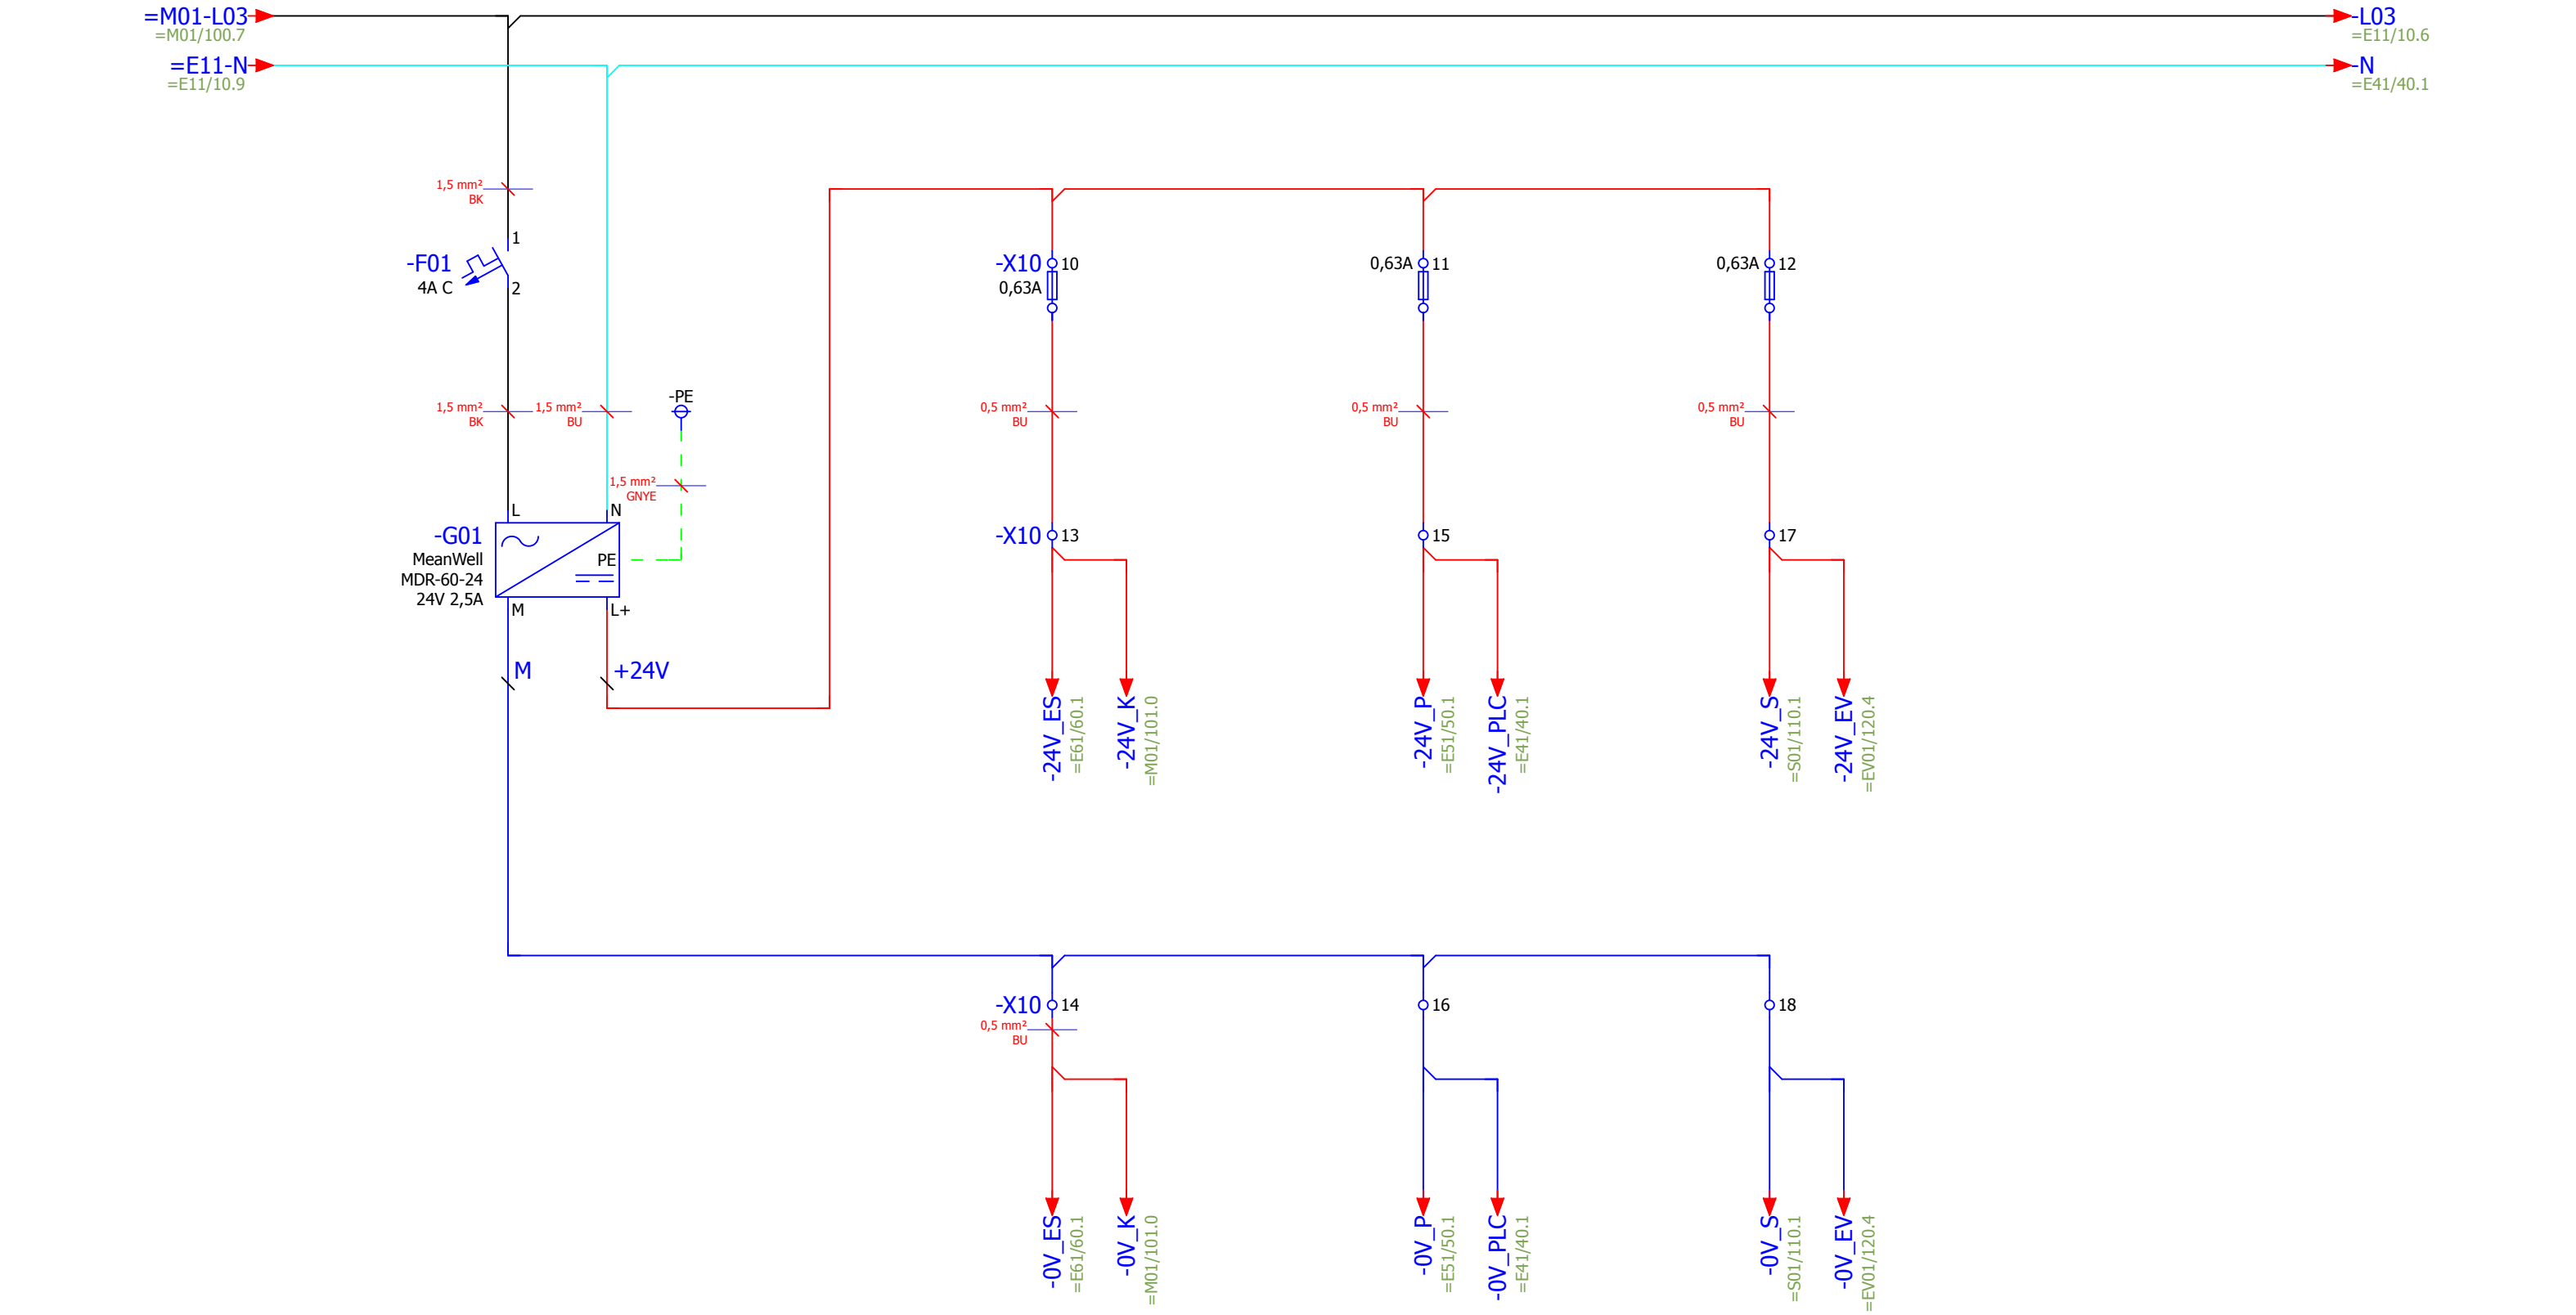


Dystrybucja zasilania 24VDC

Zasilacz 24VDC

Obwody bezpieczeństwa
przełączniki

Panel sterujący,
PLC

Cyujniki,
elementy wykonawcze

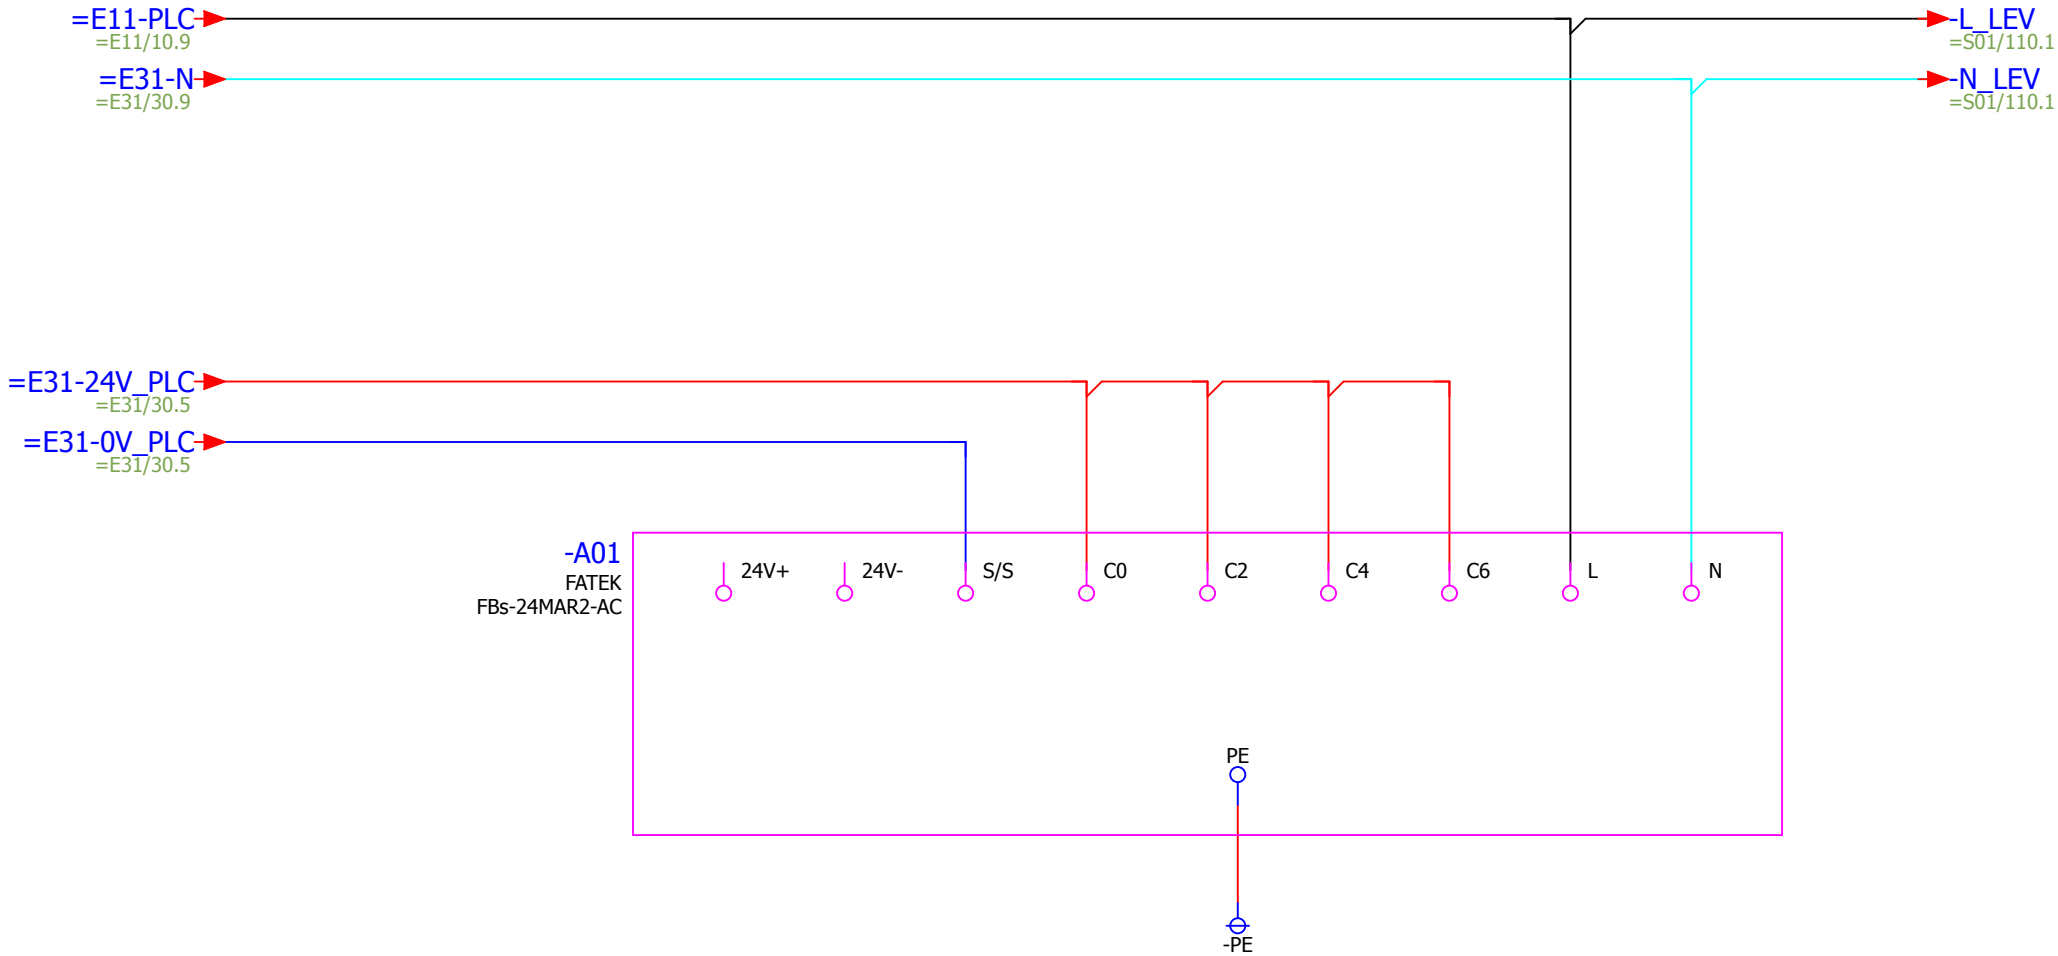

Wejścia PLC


- X0 Awaria
- X1 Tryb ręczny
- X2 Tryb automatyczny
- X3 E-stop
- X4 Hamulec sita
- X5 Sonda poziomu 1
- X6 Sonda poziomu 2
- X7 Czujnik sita 1
- X8 Czujnik sita 2
- X9
- X10
- X11
- X12
- X13

Wyjścia PLC

- Y0 Zwolnienie hamulca
- Y1 Załączenie sita do przodu
- Y2 Załączenie sita do tyłu
- Y3 Elektrozawór
- Y4 Awaria
- Y5 Gotowość/Awaria
- Y6 Praca
- Y7 Sygnał sondy
- Y8
- Y9



Grupa funkcyjna	=E41	Strona	41
Lokalizacja	+CC01	Stron	15

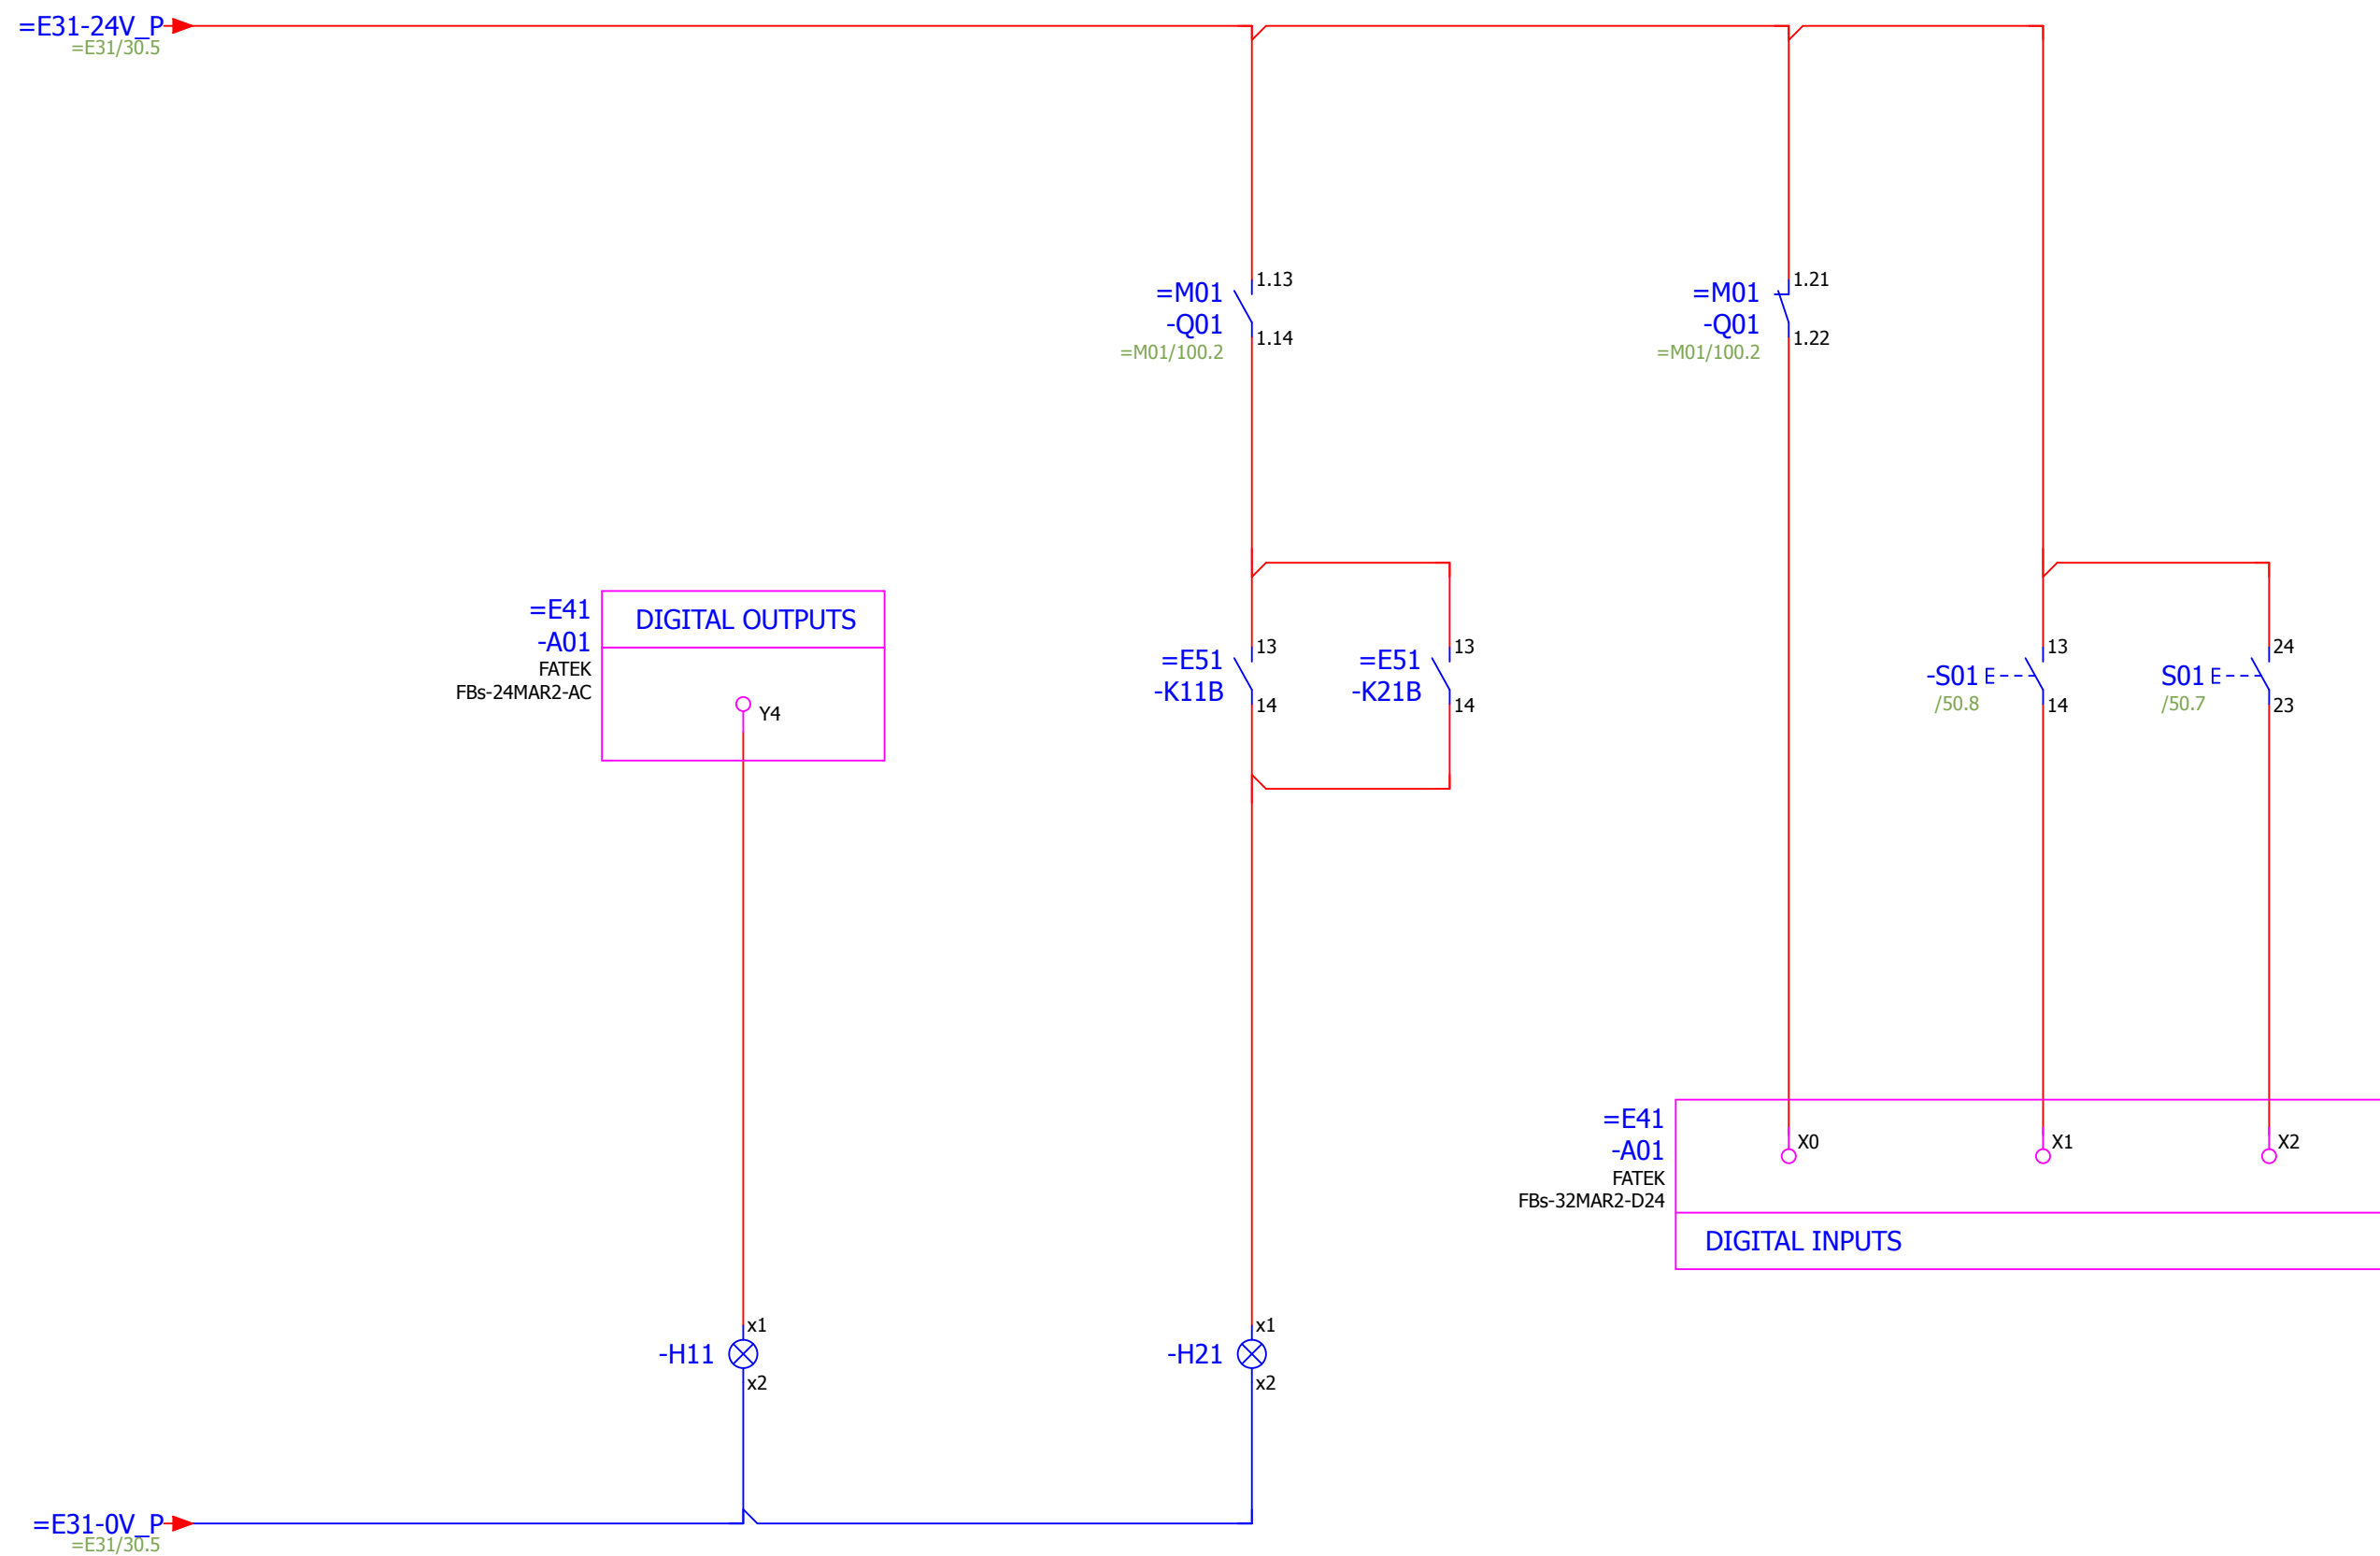


Lampki

AwariaPraca

Sito



AwariaTryb RęcznyTryb Automatyczny

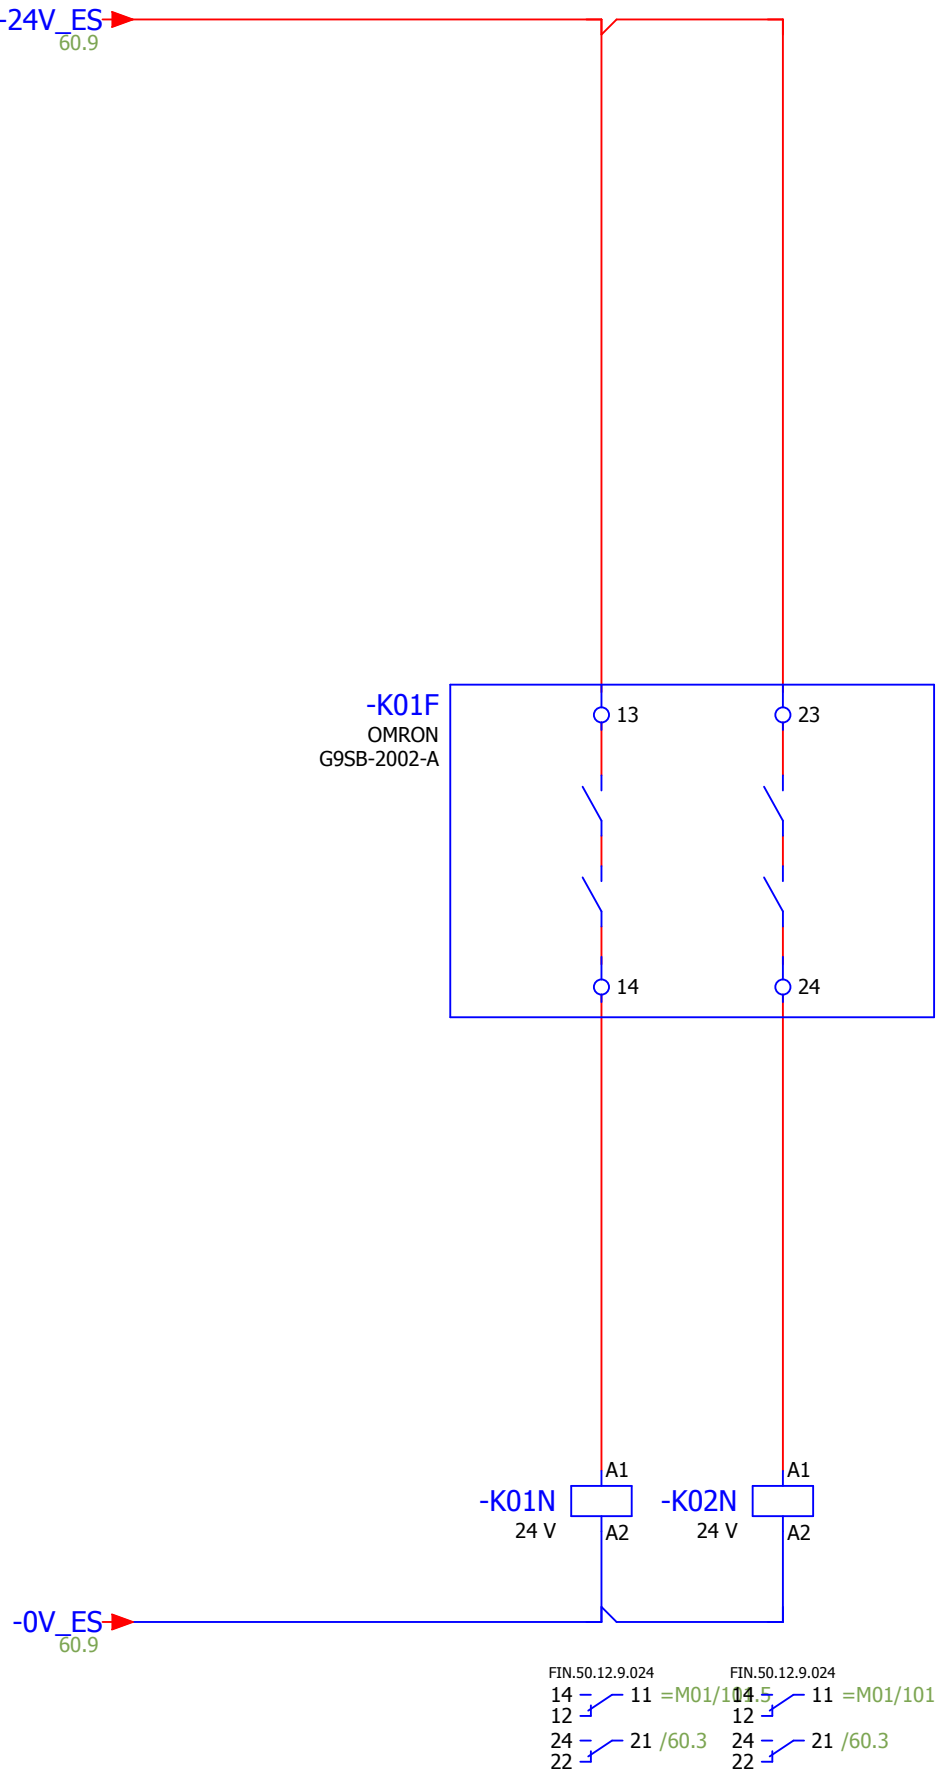

Przełącznik bezpieczeństwa

Obwody rozłączane

Awaria

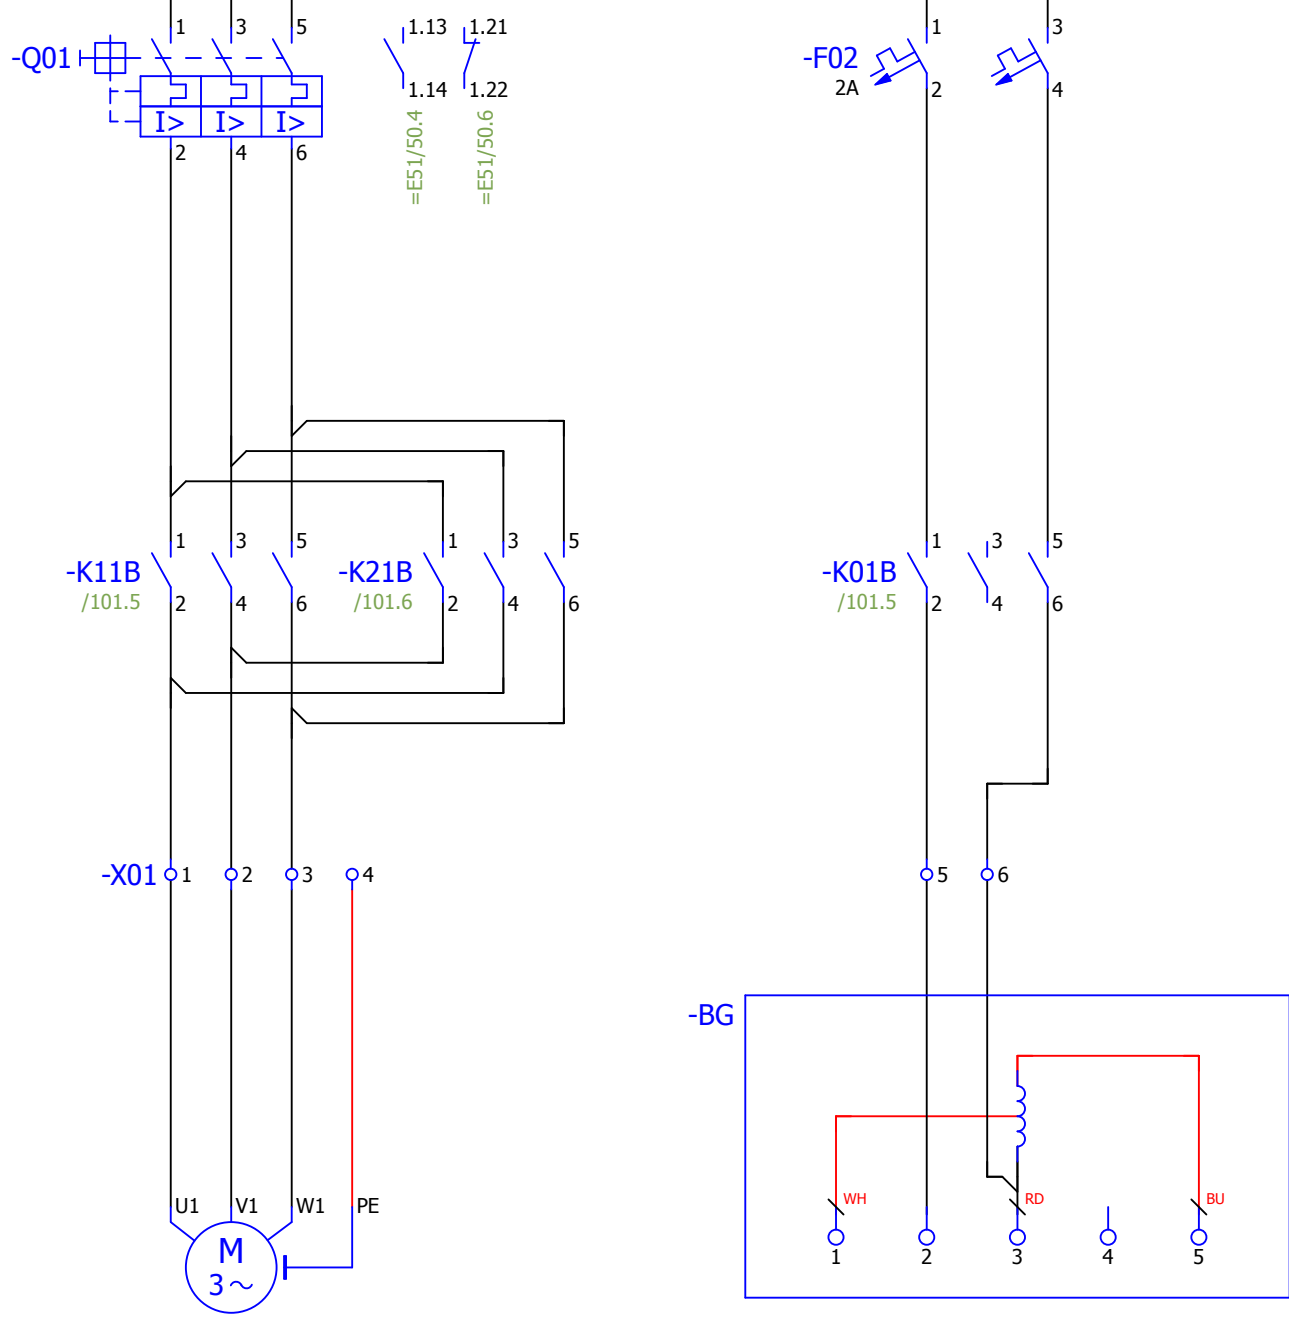


Sito bębnowe

Napęd

Hamulec

				PWP KATOWICE Sp. z o.o. Katowicka 60 41-400 Mysłowice +48 32 209 01 88	Produkt Sito bębnowe Numer seryjny PWP-06A	Opis strony Sito bębnowe - zasilanie	Grupa funkcyjna	= M01	Strona	100
Utworzył	Paweł Kosidowski	2013-03-21					Lokalizacja	+ CC01	Stron	15
Zmienił	Paweł Kosidowski	2013-08-09								

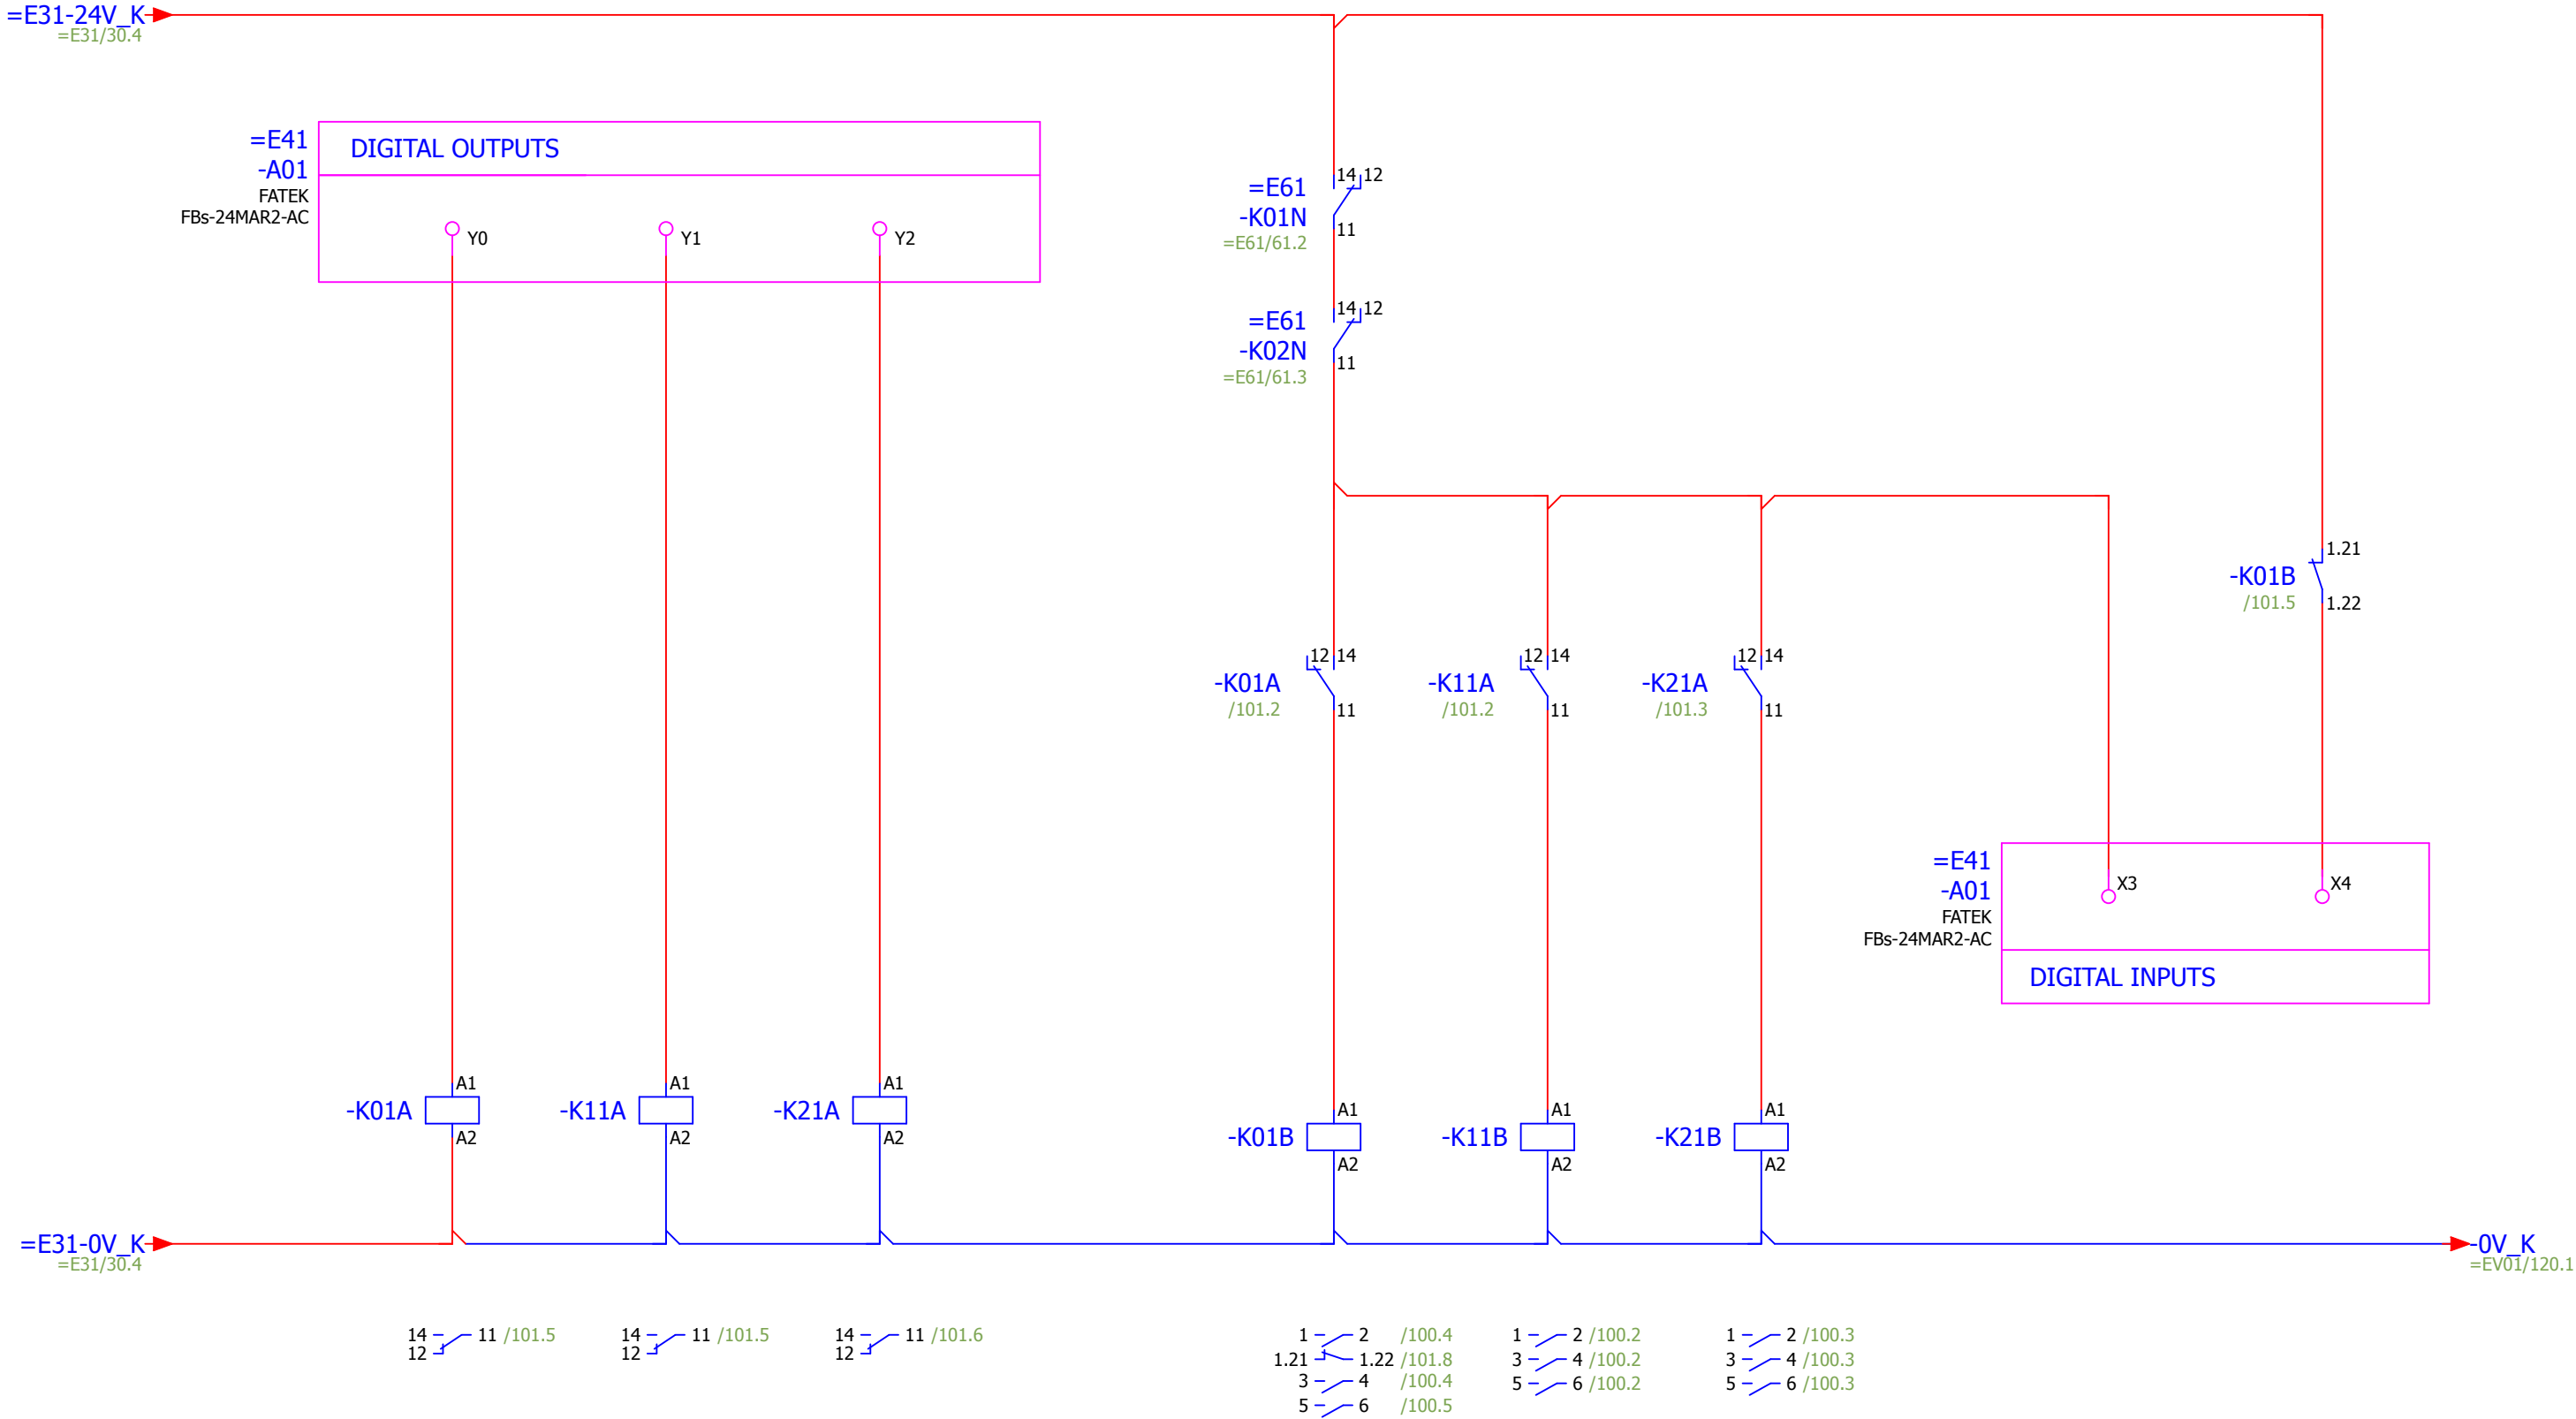

Utworzył	Paweł	2013-04-01
Zmienił	Paweł Kosidowski	2013-04-26



PWP KATOWICE Sp. z o.o. Katowicka 60 41-400 Mysłowice +48 32 209 01 88	Produkt Sito bębnowe Numer seryjny PWP-06A
---	--

Opis strony Sito bębnowe - sterowanie
--

Grupa funkcyjna	= M01	Strona	101
Lokalizacja	+ CC01	Stron	15

